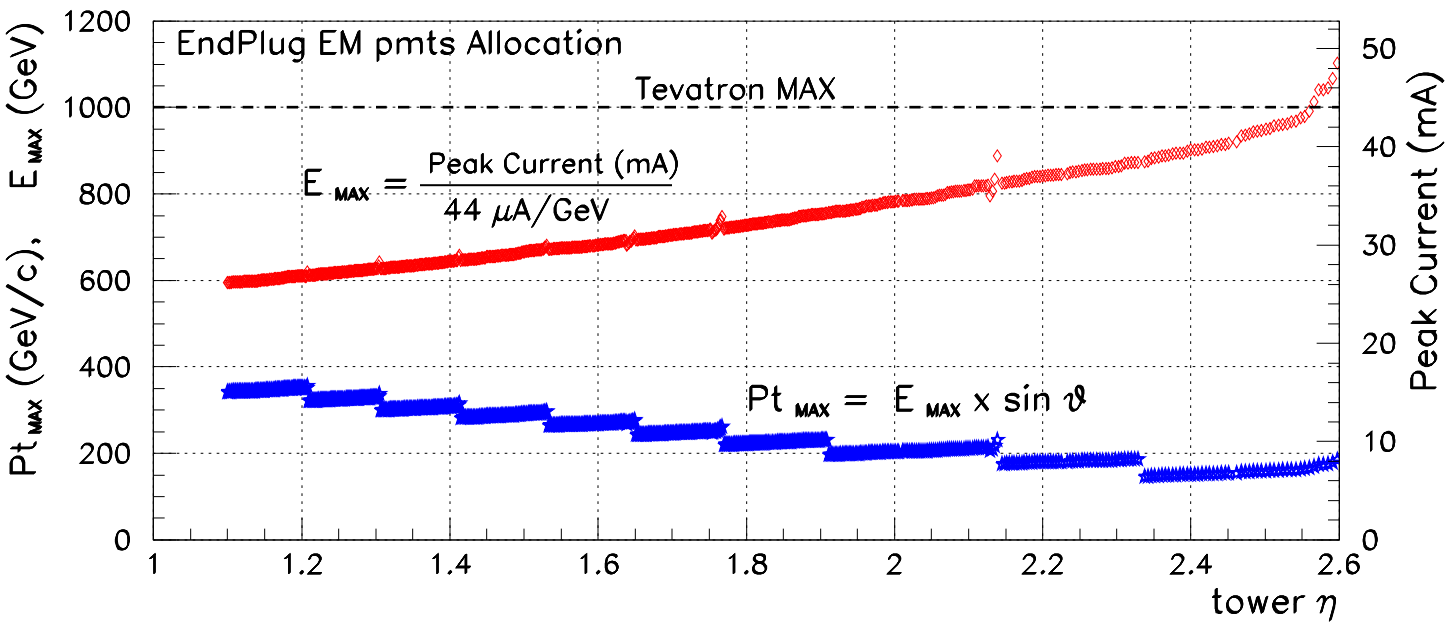
EndPlug EM pmts Allocation
Tevatron MAX
E MAX = Peak Current (mA) / 44 μA/GeV
Pt MAX = E MAX x sin ϑ
Pt MAX (GeV/c), E MAX (GeV)
Peak Current (mA)
tower η
0
200
400
600
800
1000
1200
10
20
30
40
50
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
2.6